


RUA CANDIDO STABILE

RUA JOSE VIEIRA

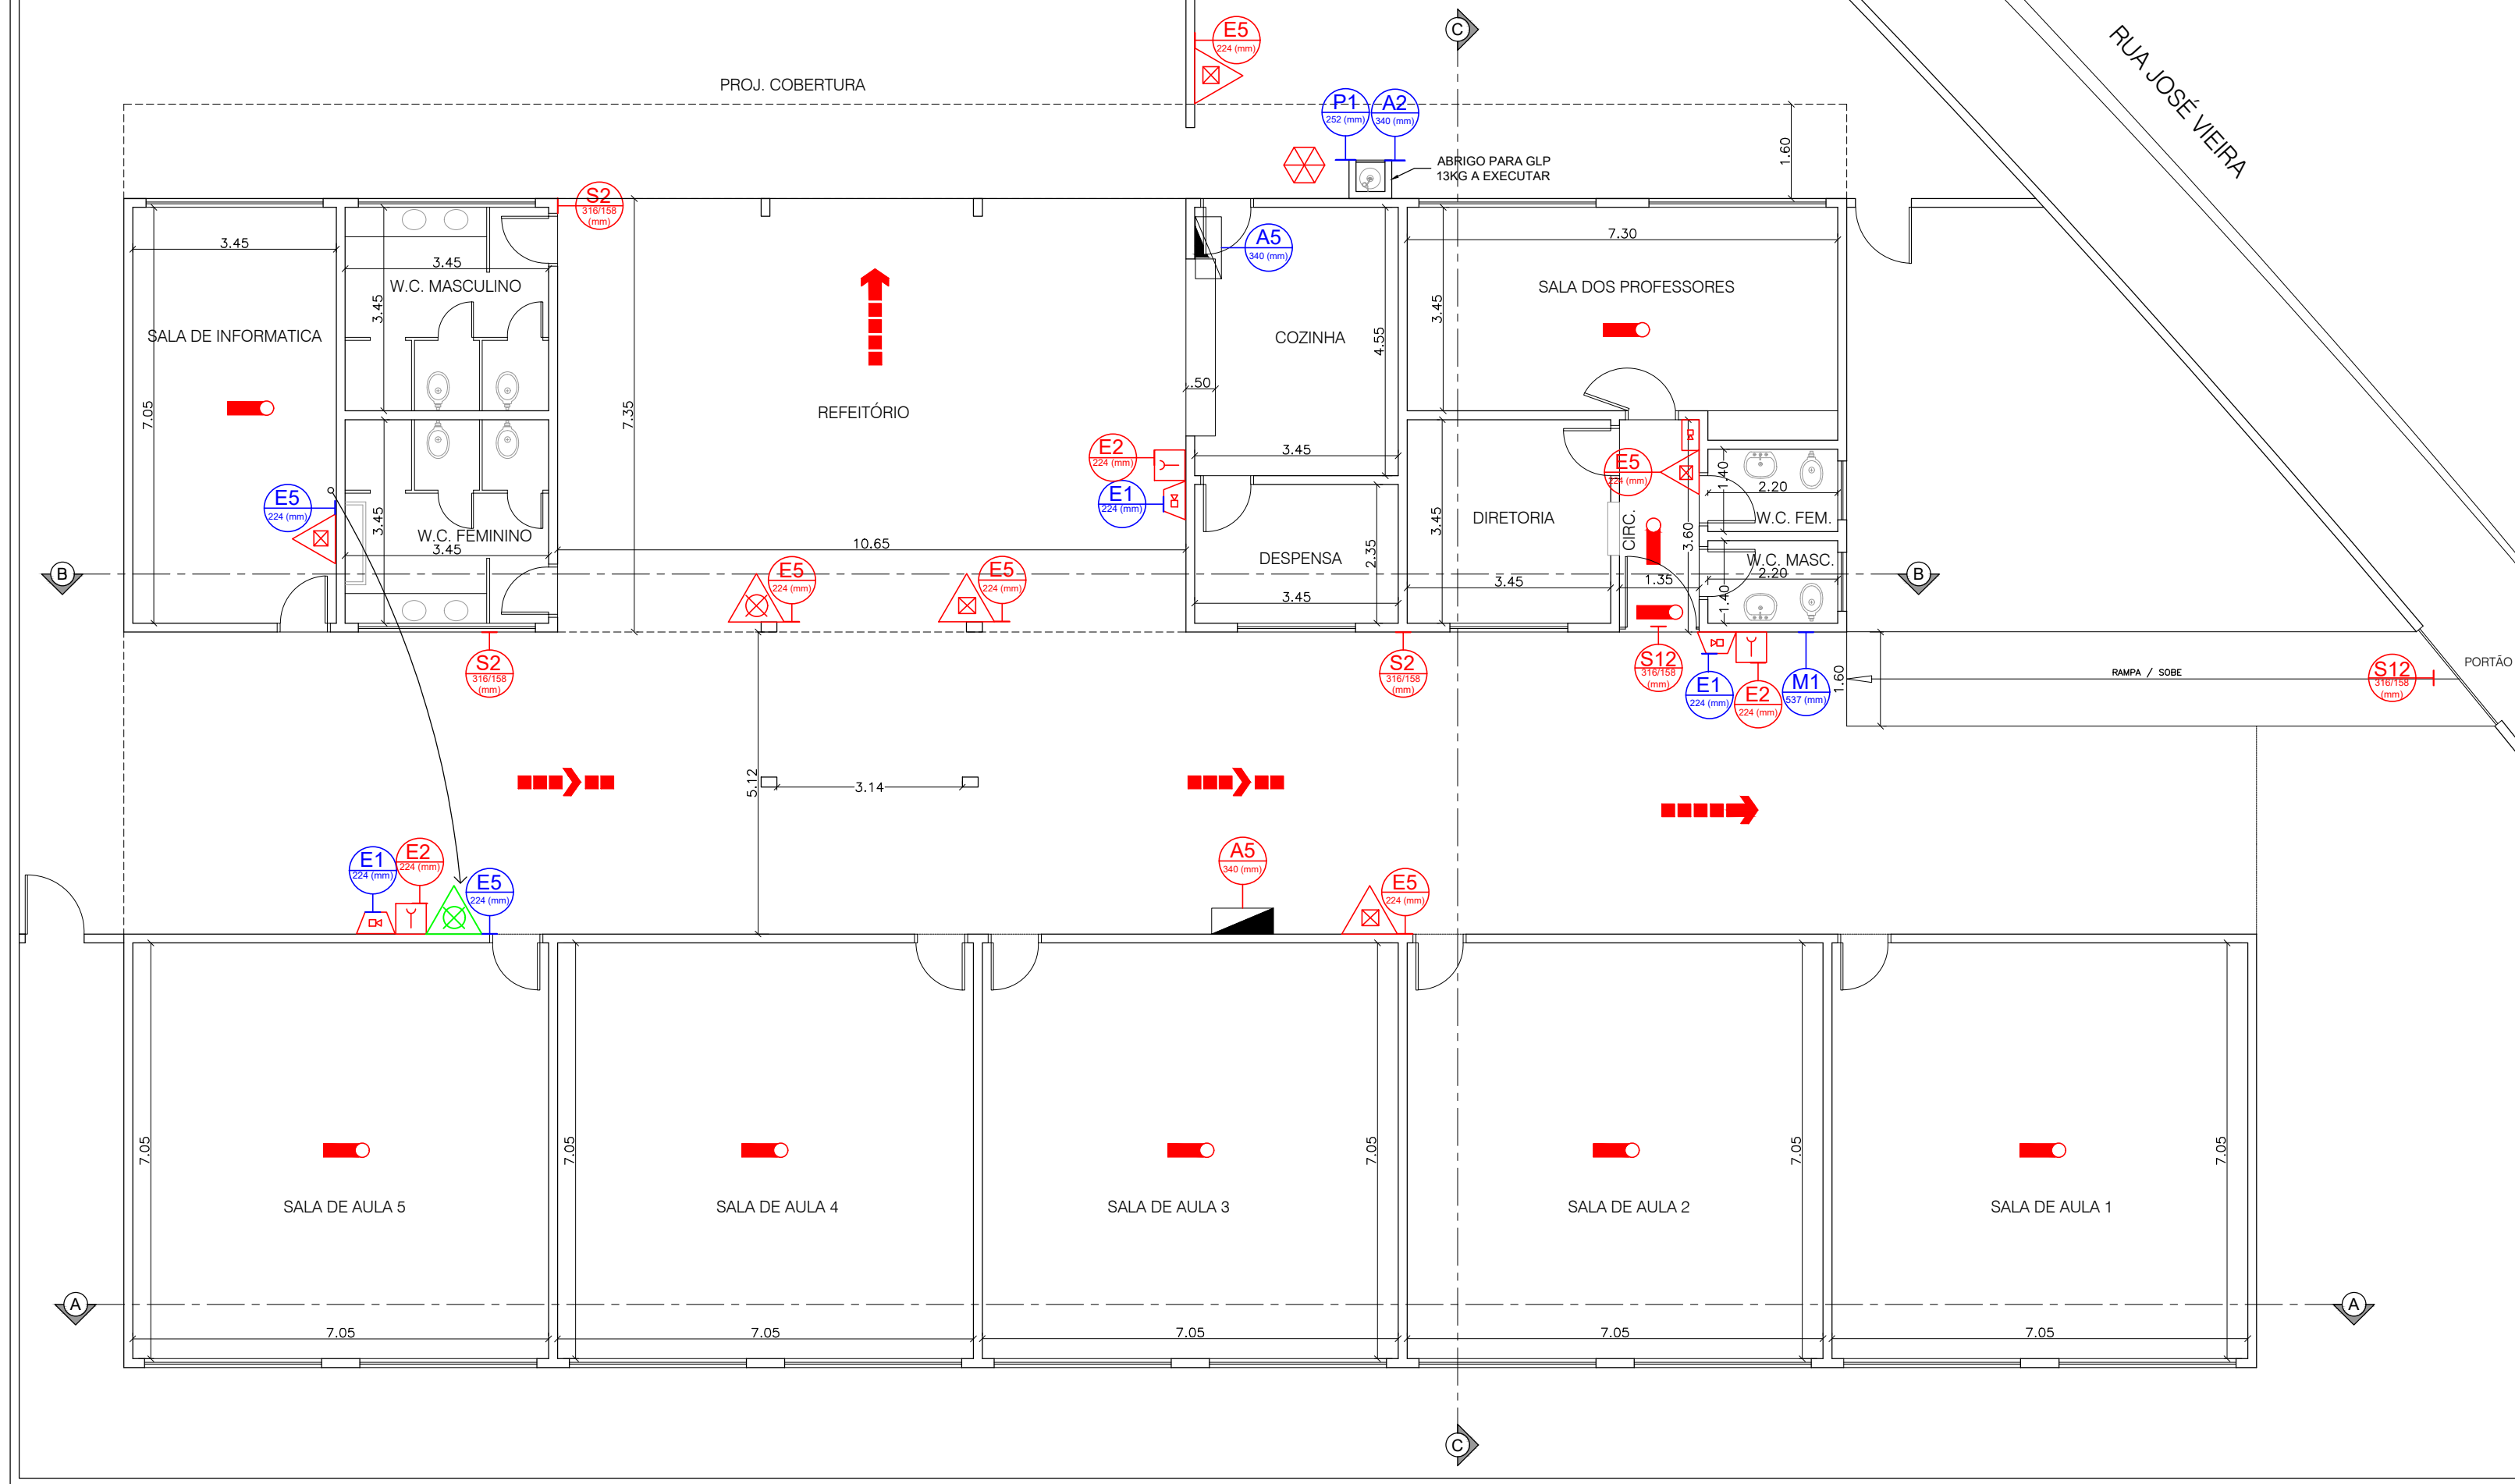


PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
ESCALA 1:100

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO			
LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911 de 2018			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	PRÉ-ESCOLA
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO	
BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018		300 MJ/m² - CONFORME IT14/2019	
EXIGÊNCIAS BÁSICAS			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		PERCURSO MÁXIMO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019.	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTÔNOMOS	
EXTINTORES DE INCÊNDIO		ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A PÓ QUÍMICO SECO (BC) - 20-B-C	
GLP		EDIFICAÇÃO POSSUI GLP 1 x P13	



S I M B O L O G I A	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERG.	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
EXTINTORES PORTÁTEIS	PÓ QUÍMICO SECO BC
	ÁGUA PRESSURIZADA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
CENTRAL PREDIAL DE GLP	
QUADRO ELÉTRICO	

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
TÉRREO	629,83
TOTAL CONSTRUÍDO	629,83




ESPECIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO DE GÁS	
A Locação de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: I – cabine de proteção simples: a) com paredes construídas em concreto ou alvenaria (blocos maciços ou vazados); II – portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; III – em seu interior: a) regulador de pressão adequado ao tipo de aparelho de queima; e b) registro de corte (tipo fecho rápido) do fornecimento de gás. Art. 56. As mangueiras para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrições: I – marca ou identificação do fabricante; II – número da NBR de fabricação; III – aplicação da mangueira (gás GLP/GN); IV – data de fabricação e/ou validade; V – diâmetro nominal ou classe de aplicação; VI – pressão máxima de trabalho; e VII – possuir comprimento máximo de 1,25 m para fogão e 40 cm para aquecedores de passagem a gás. Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de água, gordura, ventilação ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro. Deve possuir proteção específica por extintor de incêndio, e devem ser colocados avisos que possam ser vistos de qualquer direção de acesso à central, com os seguintes dizeres "Perigo", "Inflamável" e "Não fume!". A mangueira entre o aparelho e o botijão deve ser do tipo metálica flexível, de acordo com normas vigentes. É vedado o uso de mangueira plástica ou borracha.	

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		CAUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO COD. A2
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S2		CAUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO COD. A5
	ALARME SONORO COD. E1		PROIBIDO FUMAR COD. P1
M1 VER DETALHE 1	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5

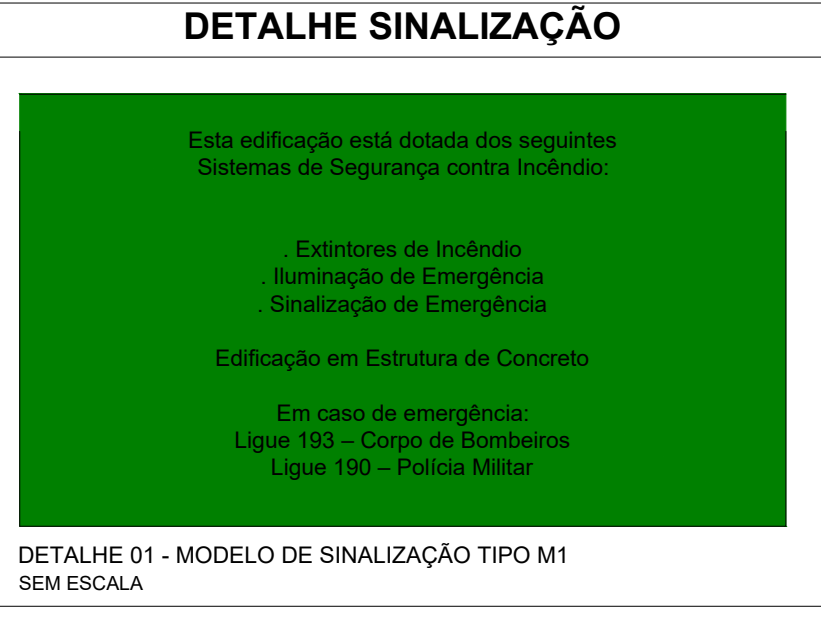


RESUMO DAS ADEQUAÇÕES		
EQUIP.	INTERVENÇÃO	QUANT.
M1	ADICIONAR PLACAS M1, P1	1 un.
A2	ADICIONAR PLACAS A2 E A5	1 un.
E1	ADICIONAR PLACA E1	3 un.
E5	ADICIONAR PLACA E5	2 un.
A5	RELOCAR EXTINTOR AP	1 un.


LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES	
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANter POSIÇÃO
	EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR
	EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

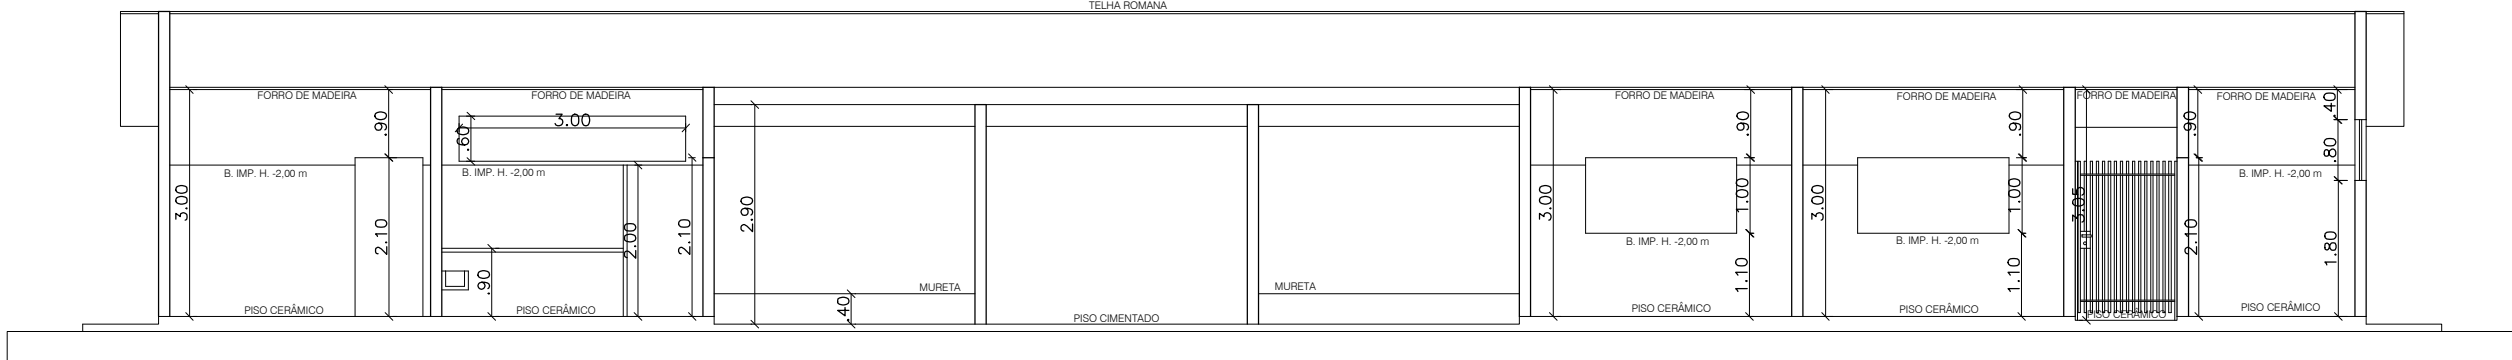


CORTE BB
ESCALA 1:100



CORTE CC
ESCALA 1:100



FACHADA
SEM ESCALA



COBERTURA
SEM ESCALA

VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	23/03/2023	EMIÇÃO INICIAL
Proprietário ou responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CNPJ: 46.151.718/0001-80		
Resp. Técnico: MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA CREA 5070605312SP		
PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
MINERVA ENGENHARIA LTDA Minerva Engenharia Ltda Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirí CEP 59020-265 - Natal - RN Fone: (84) 3081-6567		
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, CORTES, FACHADA E COBERTURA		
EMEI PROF.ª DARCY GARCIA GAVIRA		
ENDEREÇO: Rua José Vieira, 334 - Núcleo Hab. Thereza Maria Barbieri, Birigui/SP		OCUPAÇÃO: E-5
ESCALA: Indicada	DATA: 23/03/2023	DESENHO: Breno Peixoto
		FOLHA Nº 01/01